


KJØL
Silensysaggregat 3-fas
og Dixell XLR 130-5O1C3

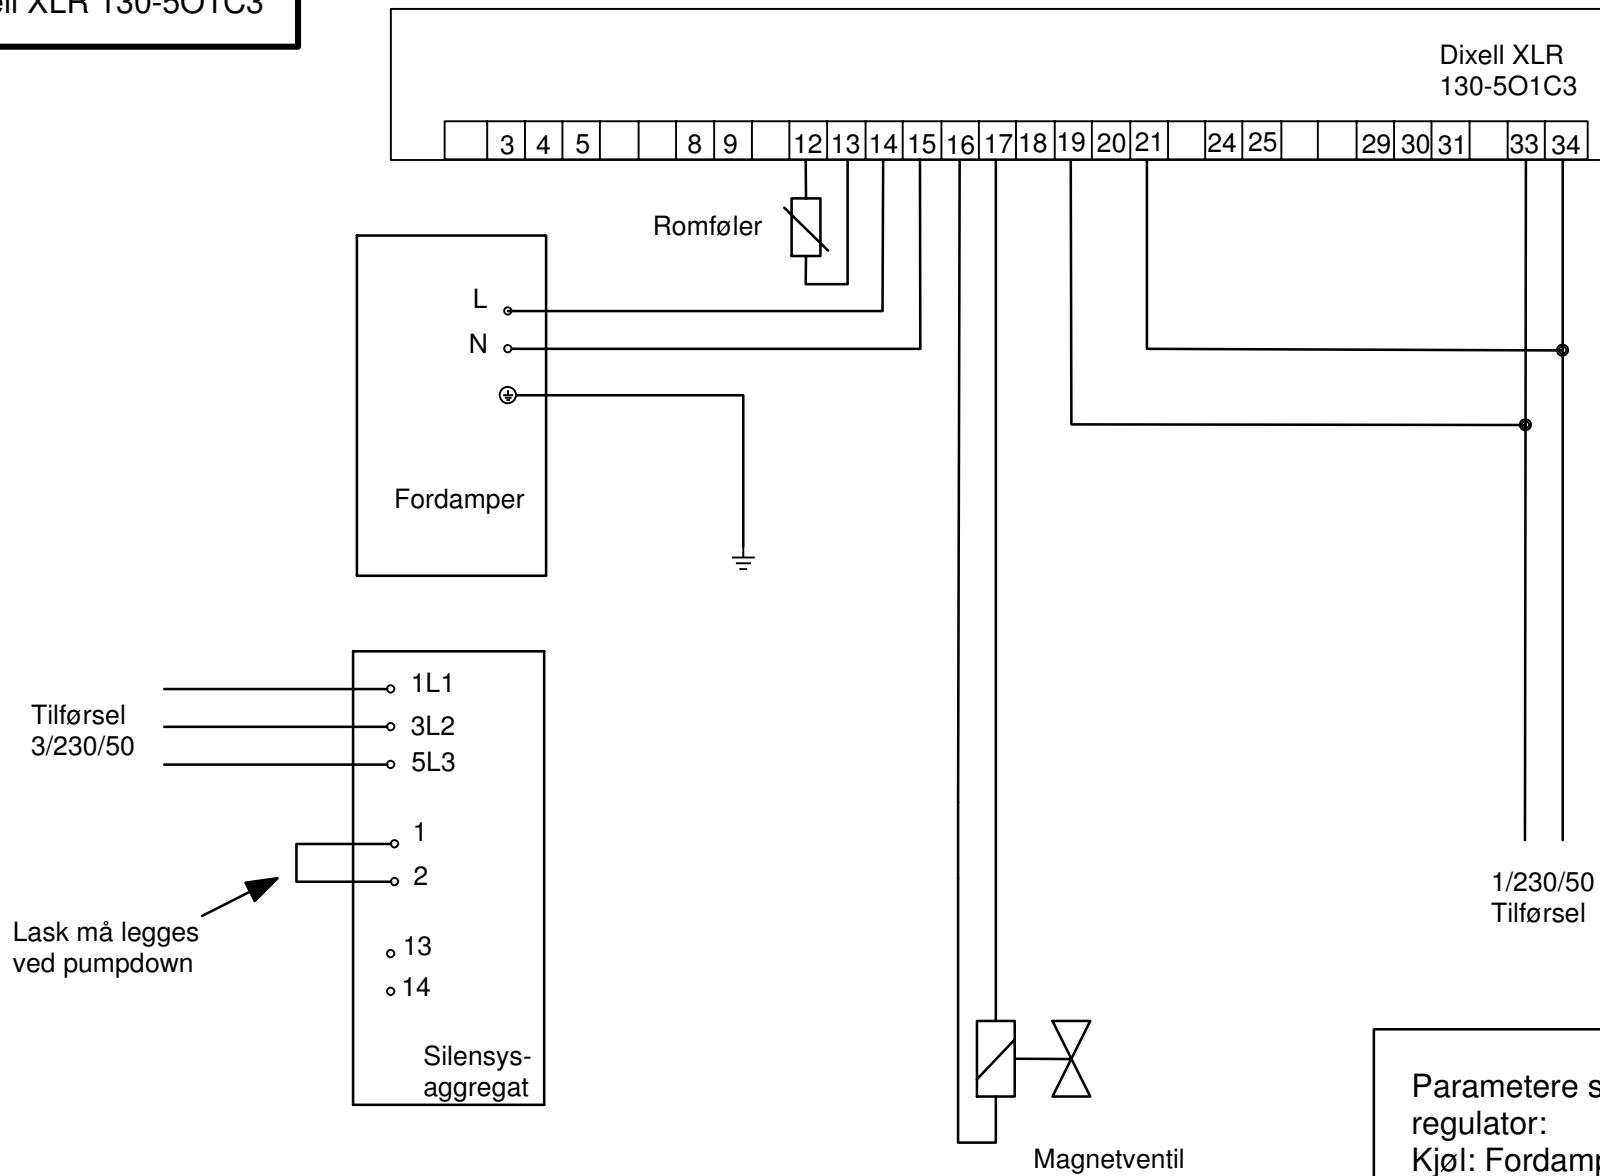

Parametere som må endres i Dixell
regulator:
Kjøil: Fordampervifte på "Aux 14-15"
Parameter "OA1" settes til "onF"